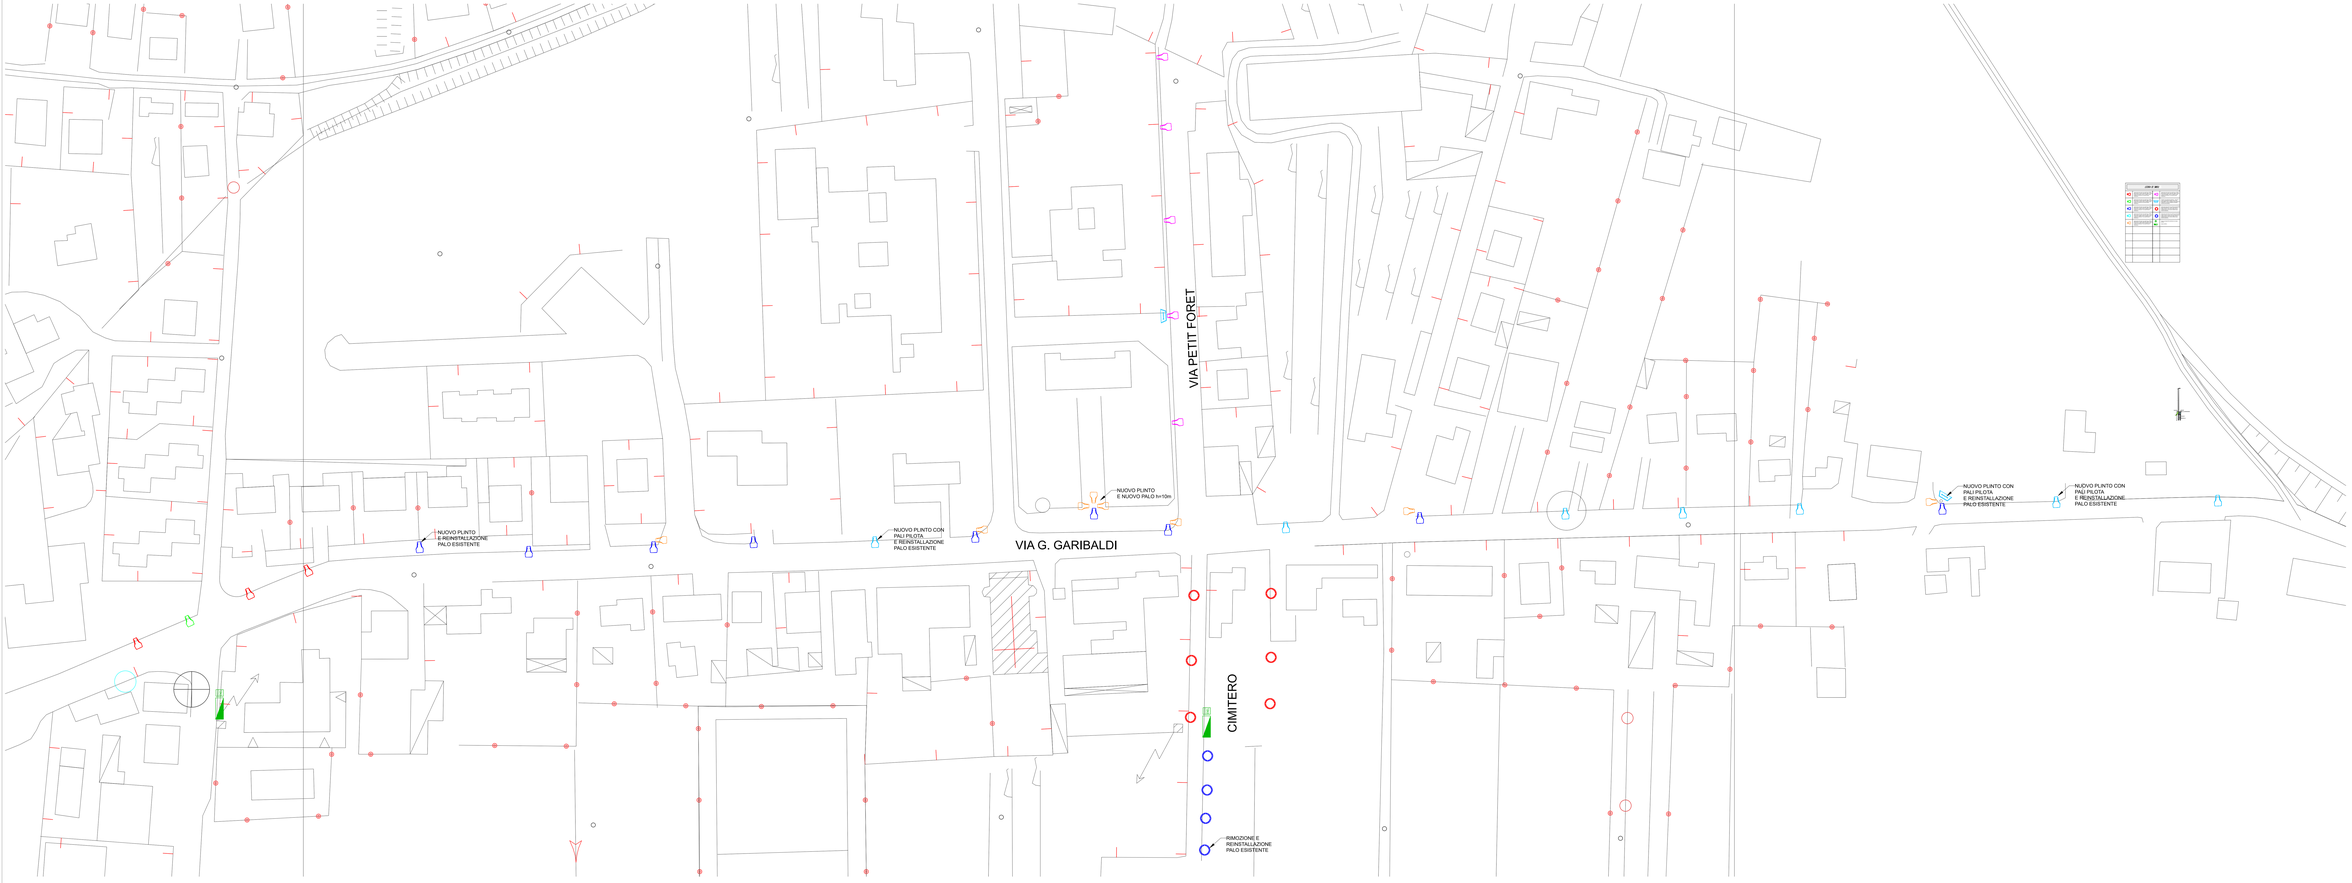



PARTICOLARE POSA PLINTO SU CIGLIO STRADALE
E PARTICOLARE APPARECCHIO TP

LEGENDA DEI SIMBOLI

	Apparecchio illuminante marca AEC tipo I-TRON 1 S03 4 40-3M, 3 moduli, ottica S03, 4000K, potenza 59,5W, flusso 8610lm, CRI 70, installato su palo esistente con sbraccio l=2m (salvo diversa indicazione);		Apparecchio illuminante marca AEC tipo I-TRON 1 S03 4 50-2M, 2 moduli, ottica S03, 4000K, potenza 51,5W, flusso7260lm, CRI 70, installato su palo esistente con sbraccio l=1,5m (salvo diversa indicazione);		Apparecchio illuminante marca AEC tipo I-TRON 1 S03 4 40-6M, 6 moduli, ottica S03, 4000K, potenza 118W, flusso 16990lm, CRI 70, installato su palo esistente con sbraccio l=1,5m (salvo diversa indicazione);		Apparecchio illuminante marca AEC tipo ECO RAYS 5 T040 100-3M, 3 moduli, ottica S (mesometrica), 4000K, potenza 37,4W, flusso 5160lm, CRI 70, installato testa palo TP su palo esistente (salvo diversa indicazione);
	Apparecchio illuminante marca AEC tipo I-TRON 1 S03 4 50-3M, 3 moduli, ottica S03, 4000K, potenza 75,5W, flusso 10410lm, CRI 70, installato su palo esistente con sbraccio l=2m (salvo diversa indicazione);		Proiettore marca AEC tipo GALIELIO 1 ASP-7W , 1 modulo, ottica ASP-7W, 4000K, potenza 35W, flusso 4900lm, CRI 70, installato su palo esistente in sostituzione a proiettore esistente su apposita traversa porta proiettore;		Apparecchio illuminante marca AEC tipo I-TRON 1 S03 4 50-1M, 1 modulo, ottica S03, 4000K, potenza 27,2W, flusso 3470lm, CRI 70, installato su palo esistente con sbraccio l=1,5m (salvo diversa indicazione);		Punto di consegna Ente distributore di energia elettrica;
	Apparecchio illuminante marca AEC tipo I-TRON 1 S03 4 50-4M, 4 moduli, ottica S03, 4000K, potenza 100W, flusso 13970lm, CRI 70, installato su palo esistente con sbraccio l=1,5m (salvo diversa indicazione);		Apparecchio illuminante marca AEC tipo ECO RAYS STU-M 7040.060-1M, 1 modulo, ottica STU-M, 4000K, potenza 11,0W, flusso 1910lm, CRI 70, installato testa palo TP su palo esistente (salvo diversa indicazione);				Quadro elettrico;

NOTA:
Alcuni apparecchi sono da installare con dimmerizzazione "di fabbrica".
Questi sono ricavabili dai calcoli illuminotecnici.

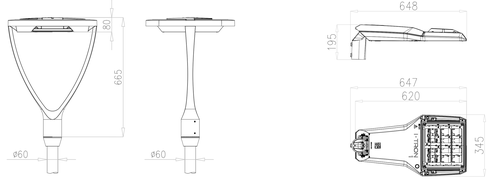

PARTICOLARI APPARECCHI ILLUMINANTI TIPOLOGICI

ORDINE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
ING. MASSIMO NEGROSCIOLO N° 3992

Il tecnico

Committente

Rev n.	Data	Descrizione	Redaz.	Verificato
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

Committente: Comune di Correzzola	Comune: Correzzola	Provincia: PD	marsala ingegneria
Progetto: Lavori di sistemazione impianti di pubblica illuminazione del centro abitato di Correzzola Vaccheria	Elaborato: Planimetria distributiva impianto Illuminazione		Via Roma, 8 - Pc 35 Tel. 049 9700 333 Fax 049 9700 335 info@marsalaingegneria.it
Data: 24/06/2023	Collaboratori: ---	Scala: 1:200 (1°ed. orig. 1:500)	Tav.: 52_2023 TAV.E.01